



**TQM d.o.o. INSTITUT ZA KVALITET,
STANDARDIZACIJU I EKOLOGIJU**

**Modrac b.b., Lukavac, BiH
ID broj: 4209977290008
PDV broj: 209977290008**

**Tel/fax: +387 35 553 999
Tel/fax: +387 35 554 444
Tel/fax: +387 35 560 305**

**Mob: +387 61 109 532
E-mail: projektovanje@tqm.ba
Web: www.tqm.ba**

AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"

JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"

Broj: 10-162-6391/25-2

Datum: 16.09.2025. godine

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025. godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i to: 1. Izrada procjene ugroženosti od požara; 2. Izrada plana zaštite od požara; 3. Izrada elaborata zaštite od požara; 4. Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu; 5. Izrada elaborata o zonama opasnosti; 6. Izrada općih akata zaštite od požara; 7. Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i 8. Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.



OPŠTI PODACI:

Naziv: AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA JAVNU USTANOVUSARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR"

Naručilac: JAVNA USTANOVA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR"

Adresa: Ul. Gabelina 16, 71 00 Općina Centar,
Sarajevski kanton, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 61 850 745
Fax: + 387 33 664 070
E-mail: sartrinfo@sartr.ba
Web stranica: sartr.ba
Kontakt osoba: Maja Burazerović, direktor
Potpis kontakt osobe: M.P.

Izvršilac: „TQM“ d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju

Adresa: Modrac bb, 75300 Lukavac, Tuzlanski Kanton
Identifikacioni broj: 4209977290008
PDV broj: 209977290008
Tel: +387 (0) 35/ 553 – 999; +387 (0) 35/ 554 – 444; +387 (0) 35/ 560 – 304
Fax: +387 (0) 35/ 553 – 999
Web: www.tqm.ba
Email: info@tqm.ba; projektovanje@tqm.ba
Kontakt osoba: Enes Softić, rukovodilac poslova sektora Projektovanja

Lokacija: JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR",
Ul. Gabelina 16, 71 000 Općina Centar, Sarajevski kanton

Broj: 10-162-6391/25-2

Datum: 16.09.2025. godine

Direktor:

M.P.

Dževad Alić



Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (*"Službene novine Federacije BiH"*, br.64/09), člana 13. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (*"Službene novine Federacije BiH"*, br.69/13) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (*"Službene novine Federacije BiH"*, br.2/98 i 48/99), sačinjen je Plan zaštite od požara.

Plan zaštite od požara su izradili:

Enes Softić, BA.ing.građ. _____

*(položen stručni ispit iz područja hidrotehnike, broj: 15.06.153-230/21-G-3976/21,
i radno iskustvo preko 7 godina, iz oblasti projektovanja)*

Emina Bajrić, BA.ing.maš. _____

*(položen stručni ispit iz oblasti mašinstva, smjer klimatizacija, grijanje i hlađenje,
broj: UPI/05-30-8-404/24,
i radno iskustvo preko 4 godine, iz oblasti projektovanja)*

Nermin Alić, dipl.inž.rud. _____

*(položen stručni ispit za lica koja obavljaju poslove projektovanja i pružanja
intelektualnih usluga u vezi sa zaštitom od požara, broj: 17/10,
i radno iskustvo preko 10 godina, iz oblasti projektovanja)*

Salko Hasić, BA.ing.el. _____

*(položen stručni ispit iz područja elektrotehnika i računarstvo, usmjerenje elektroenergetske
mreže i sistemi, broj: 15.5.1.153-1509/24-E-2042/24
i radno iskustvo preko 4 godine, iz oblasti projektovanja)*

M.P.

Direktor:

Dževad Alić



AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"

Broj: 10-162-6391/25-2
Datum: 16.09.2025.godine

I. OPĆA DOKUMENTACIJA



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

STRUČNI ISPITI PROJEKTANATA



AŽURIRANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"

Broj: 10-162-6391/25-2
Datum: 16.09.2025.godine

II. TEHNIČKI DIO



SADRŽAJ PLANA ZAŠTITE OD POŽARA:

UVOD.....	10
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA.....	11
1. TEKSTUALNI DIO.....	11
1.1. Naziv mjesta te način primanja dojave požara.....	11
1.2. Obaveze u postupanju, zapovijedanju i ovlaštenju sudionika u primanju obavijesti o požaru i daljim aktivnostima akcije gašenja.....	12
1.3. Obavješćavanje o požaru i daljoj organizaciji akcije gašenja požara.....	13
1.4. Način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći.....	14
1.5. Brojno stanje vlastitih vatrogasnih jedinica za gašenje požara, te sveobuhvatna organizacija kada se u akciju gašenja uključuju profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice.....	14
1.6. Organizacija i način pozivanja i uključivanja distributera energenata u intervenciju.....	15
1.7. Nazivi građevina i postrojenja na kojima će se eventualno gasiti požar uz prisustvo odgovorne ili stručne osobe zbog specifičnosti tehnološkog postupka.....	16
1.8. Instalacije i uređaji koji su izvedeni u funkciji zaštite od požara.....	17
1.9. Snabdjevanje električnom energijom predmetnog objekta.....	18
1.10. Nazivi građevina i postrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnih ili drugih opasnih materija i otrovnih tvari, te postupci koji se preduzimaju u slučaju požara.....	19
1.11. Nazivi radnih mjesta i lokacija na kojima su smješteni ključevi od prostora u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenta.....	19
1.12. Razrađen sistem za povezivanje svih učesnika koji učestvuju u gašenju požara.....	19
2. PODJELA NA POŽARNE SEKTORE.....	20
2.1. Požarni sektori i pozicije.....	20
3. NAČIN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA LICA KOJA RADE I BORAVE U PREDMETNOM PROSTORU.....	22
3.1. Općenito o evakuaciji i spašavanju lica iz objekata – prostora.....	22
3.2. Kriterijumi kada nastaju pojedine faze evakuacije.....	24
3.3. Raspoložive vatrogasne snage za akciju gašenja požara i evakuaciju.....	24
3.4. Operativni štab akcije gašenja požara, spašavanja i evakuacije ugroženih lica.....	25
3.5. Popis značajnih sredstava i dokumentacije koju treba evakuirati.....	25
GRAFIČKI PRILOZI	



UVOD

Na osnovu zahtjeva Investitora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", te prema Ponudi broj 1-757/25-TQM od 09.07.2025. godine, pristupilo se izradi investiciono – tehničke dokumentacije Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.

Ovim dokumentom biti će obrađen objekat koji koristi JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", na adresi Gabelina 16, Općina Centar, 71 000 Sarajevo, BiH. Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara biti će urađen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), te u skladu sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11), te Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11).

Plan zaštite od požara izrađen je na osnovu raznih podataka koji su izuzeti terenskom posjetom i obilaskom predmetne lokacije:

- Postojeći dokument "Izvještaj o periodičnom pregledu aparata za gašenje požara" izrađen za objekat koji koristi JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", izrađen od strane "VATROTEH INŽINJERING" d.o.o., broj 850/2025 od 12.05.2025. godine.
- "Upitnik za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara" izrađen od strane "TQM Lukavac d.o.o." od 23.07.2025. godine.
- Ostale informacije izuzete od uposlenika i terenskim obilaskom predmetnog objekta.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

1. TEKSTUALNI DIO

1.1. Naziv mjesta te način primanja dojave požara


Naziv i adresa objekta: **JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", ul. Gabelina 16, 71 000 Sarajevo**

Za dojavu požara unutar predmetnog objekta – **JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", ul. Gabelina 16, 71 000 Sarajevo** koristi se telefonska mreža kojom se može uspostaviti direktna veza sa najbližom vatrogasnom jedinicom (Dobrovoljno Vatrogasno društvo Bjelave), pozivom na broj **123**.

Osim telefonske mreže, za potrebe dojave požara u predmetnom objektu mogu poslužiti i privatni mobiteli uposlenika. Nadzor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" vršesvi uposlenici u toku radnog vremena 08:00 – 17:30 h, nakon čega se objekat zaključava, po potrebi moguća su produženja radnog vremena do 23:00 h te radi vikendom. Dojava požara se vrši najbližoj vatrogasnoj jedinici, koja na osnovu saznanja odabire potrebnu tehniku i ljudstvo za gašenje požara. Od blagovremenog otkrivanja i brze dojave požara u mnogome zavisi uspjehnost intervencije i gašenja požara.

U sadašnjoj situaciji osnovna sredstva za dojavu požara su službeni telefoni i privatni mobiteli uposlenika.

Udaljenost predmetnog objekta od najbliže vatrogasne jedinice (DVD Bjelave) iznosi 0,8-1,0 kilometar, što je povoljno sa aspekta zaštite od požara, jer omogućava brz dolazak i intervenciju u slučaju eventualno nastalog požara.

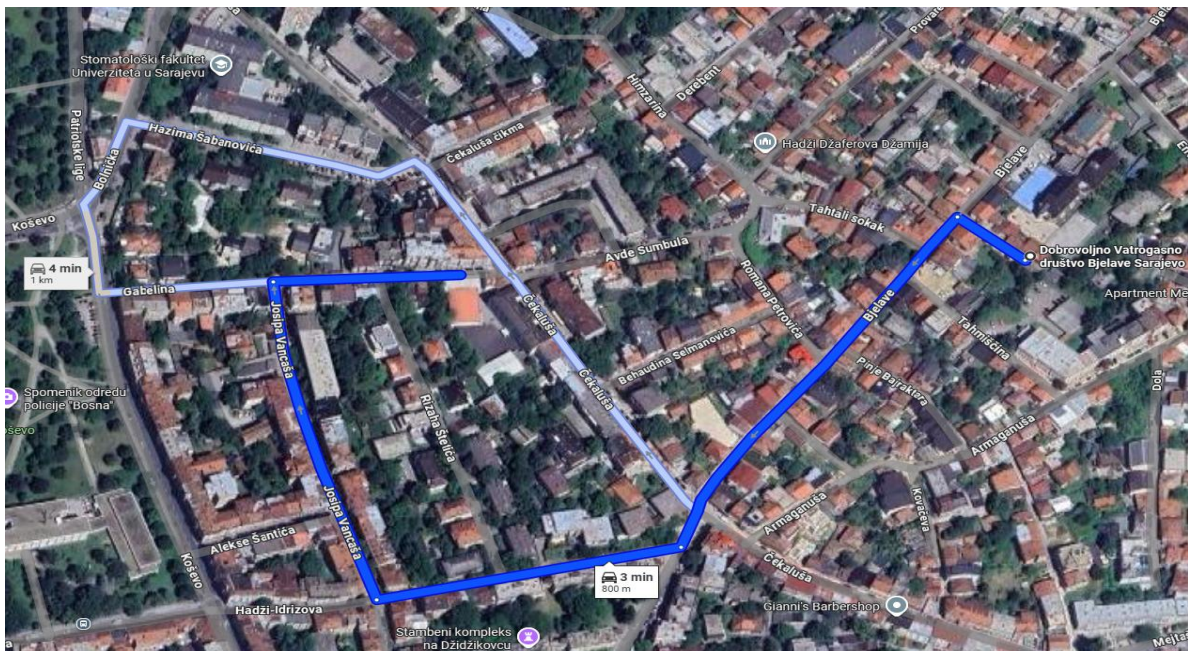

Slika 1. Udaljenost VS Bužim – JU Dječiji vrtić Bužim



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

(izvor: <https://www.google.com/maps>)

1.2. Obaveze u postupanju, zapovijedanju i ovlaštenju sudionika u primanju obavijesti o požaru i daljim aktivnostima akcije gašenja

Za poslove zaštite od požara u predmetnom prostoru najodgovorniji su:

- Direktor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR";
- Odgovorno lice (fizičko ili pravno) koje odredi Direktor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR",
- Svi zaposleni radnici u predmetnom prostoru objekta JU Sarajevski ratni teatar "SARTR".

Tabela 1. Odgovorne osobe za obavljanje funkcije zaštite od požara

Redni broj	Radno mjesto	Imenovana osoba (unijeti ručno)	Potpis
1.	Direktor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" (odgovorno lice za zaštitu od požara)		
2.	Odgovorno lice za zaštitu od požara imenovano od strane Direktora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"		
3.	Odgovorno lice za zaštitu od požara imenovano od strane direktora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"		

Obaveze u postupanju, zapovijedanju i ovlaštenju sudionika u primanju obavijesti o požaru regulisane su sljedećim općim aktima:

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta i
- Pravilnik o zaštiti od požara.

U slučaju izbijanja požara u predmetnom prostoru, uposlenik i/ili odgovorno lice koje je odredio Direktor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" odmah:

- Obavještava Direktora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR";
- Poziva najbližu vatrogasnju jedinicu (DVD Bjelave) na broj **123**;
- Angažuje ostale uposlenike na gašenju požara do dolaska vatrogasne jedinice;
- Organizuje evakuaciju korisnika usluga i važne imovine i
- Obavještavaju Policijsku upravu Centar Sarajevoi Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevskog kantonu svrhu obezbjeđenja objekta i regulisanja saobraćaja u zoni požara.

Napomena:



Svaki uposlenik prolazi redovnu obuku i provjeru stručnog znanja iz oblasti zaštite od požara pa je obavezan uključiti se u akciju gašenja požara.

1.3. Obavješćavanje o požaru i daljoj organizaciji akcije gašenja požara

Svaki uposleniku predmetnom prostorui osobe imenovane od strane **Direktora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"** dužni su odmah nakon otkrivanja početnog požara, bez panike pristupiti gašenju istog.

Također, treba odmah uzvikom „**POŽARI!**“ uzbuniti i ostale uposlenike (ukoliko nisu obaviješteni), a koji su obavezni pristupiti gašenju požara.

Ukoliko prisutni uposlenici nisu u stanju sami ugasiti nastali početni požar (potrebna je brza procjena situacije), treba pozvati Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, na već spomenuti način.

Do dolaska na mjesto požara pozvane Profesionalne vatrogasne jedinice, prisutni uposlenici su dužni gasiti nastali požar.

Prisutno imenovano odgovorno lice ili uposlenik obučen za zaštitu od požara, dužan je preduzeti sljedeće mjere:

- organizovati gašenje i lokaliziranje požara uz spašavanje eventualno povrijeđenih i zarobljenih osoba;
- osigurati isključenje struje za dio objekta koji je ugrožen požarom;
- organizovati evakuaciju važnijih uređaja, vrijednije robe, vrijednosnih papira, novca, važnije tehničke dokumentacije itd.;
- organizovati oslobađanje zakrčenih požarnih puteva, prolaza, prilaza hidrantima i otključavanje zaključanih vrata itd.;
- osigurati prisustvo stručnih lica koja mogu biti od koristi u akciji gašenja;
- obustaviti proces rada u objektu;
- organizovati sklanjanje službenih vozila na sigurnu udaljenost od objekta i osloboditi prilaz za vatrogasna vozila;
- poduzeti i druge mjere zavisno od nastale situacije.

Kada na lice mjesta stigne pozvana vatrogasna jedinica, ista se odmah uključuje u akciju gašenja požara i preuzima na sebe sve naprijed nabrojane zadatke.

Akcijom gašenja rukovodi Komandir jedinice ili njegov zamjenik koji samostalno odlučuje o svim elementima akcije gašenja i niko više nema pravo da se miješa u njegov rad i odluke.

Rukovoditelj akcijom gašenja je dužan prethodno se konsultovati sa prisutnim – odgovornim uposlenicima u predmetnom prostoruzaduženim za predmetni objekat prije donošenja značajnijih odluka (rušenja dijela objekta, pregrada i slično).



Ako prijeti opasnost da požar poprimi veće razmjere, tada pozvana Profesionalna vatrogasna jedinica sama odlučuje o pozivanju svojih sopstvenih snaga i jedinica iz sastava drugih Vatrogasnih društava.

1.4. Način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći

Ukoliko ima saznanja da ima povrijeđenih ljudi, rukovodilac akcije gašenja požara, preko Operativnog centra odmah poziva hitnu pomoć na mjesto požara.

Služba za pružanje medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih lica i
- ako rukovodilac akcije gašenja požara procjeni da postoji opasnost od povređivanja.

Službu hitne medicinske pomoći poziva Rukovoditelj akcijom gašenja požara pozivom na broj **124**. Intervencija hitne medicinske pomoći je **PRIORITET** po pozivu Rukovoditelja akcijom gašenja požara.

Dežurni vatrogasac ili dežurno lice kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći će iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje prve medicinske pomoći na osnovu informacije dežurnog vatrogasca ili rukovodioca akcije gašenja požara odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje lica (sanitetski prevoz).

Do dolaska hitne medicinske pomoći može se uraditi sljedeće:

- Sve povrijeđene smjestiti na jedno mjesto koje je u tom trenutku najsigurnije za njih;
- U slučaju trovanja dimom ili plinovima ozlijeđenom osigurati udisanje svježeg zraka ili kisika;
- Onesviještene osobe okrenuti na bok kako ne bi došlo do gušenja;
- U slučaju opekline pustiti hladnu vodu da teče preko opekline, rashlađivanjem ublažiti osjećaj pečenja;
- U slučaju većih opekline staviti sterilnu gazu na opeklinu.

1.5. Brojno stanje vlastitih vatrogasnih jedinica za gašenje požara, te sveobuhvatna organizacija kada se u akciju gašenja uključuju profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice

U početnoj fazi razvoja požara, a nakon dojave požara, prvo se uključuju uposlenici u predmetnom prostoru (certificirani radnici za poslove zaštite od požara). Općina Centar Sarajevo svojom Odlukom o zaštiti požara nije obavezala predmetnu Ustanovu da formira vlastitu vatrogasnu jedinicu.



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

Nakon izviđanja požara u drugoj fazi uključuju se vatrogasna odjeljenja najbliže vatrogasne jedinice. Aktiviranje PVJ se vrši odmah nakon saznanja o požaru, tj. odmah nakon prijema dojave požara od strane dežurnog vatrogasca koji:

- obavještava starješinu grupe smjene o mjestu nastanka požara i drugim neophodnim podacima, koji aktivira dežurnu smjenu u vatrogasnoj jedinici i poziva pripravnu smjenu.

Profesionalna vatrogasna jedinica čim dobije dojavu o pojavi požara, starješina jedinice (odjeljenja, grupe) dužan je odmah samoinicijativno organizovati izlazak jedinice na mjesto požara (izviđanje) i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženog požarom.

Kada je na mjestu intervencije prva počela da interveniše dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva, ili pravnog lica, akcijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara te jedinice do dolaska Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Centar Sarajevo, kada rukovođenje intervencijom preuzima starješina ili rukovodilac akcije gašenja požara profesionalne vatrogasne brigade.

Napomena:

U ulaznom holu objekta, kao i pored nekih drugih važnih mjesta sa telefonom, vidno istaći lako uočljive natpise sa telefonskim brojevima na koje se vrši dojava požara, hitna medicinska pomoć, stanica policije, dežurnog električara elektrodistribucije i telefonima određenih rukovodilaca.

Tabela 2. Pregled važnijih telefonskih brojeva

Redni broj	Naziv organa	Poziv na telefon
1.	Služba civilne zaštite i vatrogastvo	121 033 / 562 342
2.	Policija	122 PS Centar Sarajevo 033/ 283200 033 / 283 201 Fax: 033 / /407 237
3.	Profesionalna vatrogasna jedinica Kanton Sarajevo	123 033 / 257 336 033 / 257 333
4.	JUDZ Kantona Sarajevo, OJ Centar	033 / 292 500
5.	Hitna medicinska pomoć Kanton Sarajevo	124 033 / 611111
6.	Dom Zdravlja Kantona Sarajevo	033/ 258200
7.	Elektrodistribucija – Centar Sarajevo	033 / 751450



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

8.	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo	033 / 658 038 Fax: 033 / 654 480
----	--------------------------	-------------------------------------

1.6. Organizacija i način pozivanja i uključivanja distributera energenata u intervenciju

Rukovodilac akcije gašenja požara ima ovlasti da naredi isključenje energenata - javlja Operativnom centru koji obavještavaju dispečere u „Elektrodistribuciji“ koja djeluje na teritoriji Općine Centar Sarajevo, da prekinu dovod električne energije na tom području i ako je potrebno obavještava se dežurna komunalna služba da isključe dovod vode na određenim područjima kako bi ugroženo područje raspolagalo sa dovoljnom količinom vode za gašenje požara.

U slučaju eventualnog izbijanja požara, uposlenici i/ili odgovorna osoba imenovana od strane DirektoraJU Sarajevski ratni teatar “SARTR”, Rukovoditelju akcijom gašenja požara (Komandiru vatrogasne jedinice) pružaju sljedeće informacije:

- O lokaciji glavnih sklopki za isključenje objekta sa napajanja električnom energijom;
- Okarakteristikama, lokaciji i količinama opasnih materija koje mogu ugroziti lica koja su angažovana na gašenju;
- O lokaciji unutrašnjih i vanjskih hidranata;
- O lokacijama gdje su smješteni aparati za početno gašenje požara itd.

Napomena:

U slučaju potrebe, pozivanje i uključivanje distributera energenata u akciju gašenja vršit će se posredstvom dispečerskog centra vatrogasne jedinice.

Dežurni vatrogasne jedinice u odgovarajuće evidencije mora da zavede sve radnje koje je poduzeo, zahtjev za isključenje, vrijeme, područje, ime i prezime rukovodioca akcije gašenja požara, kao i personalne podatke dežurnog dispečera. Isto tako, treba evidentirati vrijeme kad je odobreno isključenje energenta, na kojem području i o istom obavjestiti rukovodioca gašenja požara. Isključenje električne energije u slučaju požara može vršiti samo stručno pogonsko osoblje koje radi na elektroenergetskim postrojenjima.

1.7. Nazivi građevina i postrojenja na kojima će se eventualno, gasiti požar uz prisustvo odgovorne ili stručne osobe zbog specifičnosti tehnološkog postupka



Predmetna građevina i postrojenja na kojima će se gasiti eventualno nastali požar je objekat JU Sarajevski ratni teatar "SARTR". Svi eventualni požari trebali bi se gasiti u prisustvu odgovornih osoba.

Pri gašenju požara u predmetnom objektu JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", moraju biti prisutni:

- Direktor JU Sarajevski ratni teatar "SARTR";
- Odgovorno lice, imenovano od strane Direktora JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", a za obavljanje poslova zaštite od požara na nivou predmetnog objekta.

1.8. Instalacije i uređaji koji su izvedeni u funkciji zaštite od požara

U predmetnom objektu JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" izvedena je unutrašnja hidrantska mreža, dakle ostvarena je branjenost objekta JU Sarajevski ratni teatar "SARTR".

Vanjska hidrantska mreža nije izvedena jer gabariti Objekta zauzimaju cijelu parcelu.

U predmetnim objektima je postavljeno pet (6) protivpožarnih aparata za početno gašenje požara, gdje su 2 komada smještene na bini sale za predstave, 1 komad se nalazi kod ulaznih vrata sale za predstave, 2 komada na ulazu u hol-prostorije za druženje te 1 komad na spratu kod stepeništa. Svi aparati su ispravni i mogu se zadržati te adekvatno rasporediti.

Prema urađenoj Procjeni ugroženosti od požara, minimalan potreban broj vatrogasnih aparata za objekat JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", u zavisnosti od požarnog opterećenja i površine požarnog sektora, iznosi:

- tip S-9 – 2 komada
- tip CO₂-5 – 2 komad
- tip S-6 – 2 komada

Potrebno je nabaviti i rasporediti po prostorijama, kako je to naznačeno u crtežima, 2 komada vatrogasnih aparata tip CO₂-5 te 2 komada vatrogasnih aparata tip S-6.

Ventilacija objekta je prirodna, putem otvora na zidovima (prozori i vrata) te putem vještačkih ventilacija.

U predmetnom objektu je izvršena instalacija sistema za dojavu požara i panik rasvjeta koje je neophodno dopuniti.

Prethodno navedene instalacije koje su u funkciji zaštite od požara su označene na grafičkim priložima – osnovama objekta te se sa njima treba informisati Rukovoditelj – Komandir akcije gašenja požara i evakuacije, radi donošenja pravilnih odluka.

Instalacije i uređaji koji su izvedeni u funkciji zaštite od požara su:

- ručni aparati za gašenje početog požara tip S-6, S-9, tip CO₂-5 (pozicije PP aparata prikazane su na grafičkom prilogu crteži broj 3.0 i 4.0);
- razvodne table i glavni razvodni ormari opremljeni sklopkama za isključenje napona (pozicije tabli i razvodnih ormar prikazane su na grafičkom prilogu crteži broj 3.0 i 4.0).

Napomena: Sve gore navedene instalacije i uređaje potrebno je periodično pregledati, prema eventualnim primjedbama dovoditi u ispravno stanje i takvo stanje održavati.

1.9. Snabdjevanje električnom energijom predmetnog objekta

Na objektu je izveden glavni elektroenergetski razvod koji se sastoji od: Elektro – energetskeg napajanja (Osnovno napajanje), Primarnog elektroenergetskog razvoda unutar objekta (trase kablova), Elektroinstalacionog razvoda rasvjete, izjednačenje potencijala, Signalno – komunikacionih sistema (Telefonska mreža). Napajanje objekta električnom energijom vrši se iz gradske distributivne mreže, prema elektroenergetskoj saglasnosti nadležne distribucije. Svi potrošači priključeni su na glavnirazvodni ormar (GRO) podzemnim putem, koji je smješten na spratu PŠ Zaradostovo u dijelu stepeništa-hola. Zaštita od opasnog napona dodira izvedena je sistemom nulovanja posebnim zaštitnim vodičem (TN-S).

Priključenje objekta na NN mrežu izvedeno je polaganjem kablova do glavnog razvodnog ormara (GRO). Glavni razvodni ormar izrađen je od dva puta dekapiranog čeličnog lima, ojačani čeličnim profilima, zaštićen antikorozivnom bojom, predviđen za ugradnju na zid sa komplet ugrađenom opremom prema jednopolnoj šemi i mehaničkom zaštitom IP44. Razvodne table objekta su tipske nadgradne/ugradne plastične jednoredne, odnosno troredne razvodne table. Glavni razvodni ormari i razvodne table su opremljene opremom prema jednopolnim šemama prikazanim na crtežima elektro dijela projekta. Sva oprema unutar ormara treba biti propisano obilježena, pregledno smještena i lako pristupačna zbog zamjene dotrajalih elemenata. Glavni razvodni mjerni ormar mora imati priloženu jednopolnu šemu, upozorenje na opasnost od udara električne struje, upustvo za pružanje prve pomoći prilikom nastanka strujnog udara, i natpis «GLAVNA SKLOPKA» na dijelu gdje je glavna sklopka.

Zaštita od električnog udara podrazumijeva zaštitu od direktnog udara, koja se izvodi izoliranjem te stavljanjem dijelova pod naponom u zatvorena kućišta te zaštitu od indirektnog udara, koja se izvodi automatskim prekidom strujnog kruga uz pomoć osigurača ili automatskih prekidača. Dodatne mjere zaštite su i glavno izjednačenje potencijala te dopunsko izjednačenje potencijala.

Napajanje rasvjetnih tijela je instalacionim strujnim kablovima PP-Y, različitog promjera u zavisnosti od namjene i tipa prostorije, trasama prema dispozicionim crtežima projekta elektroinstalacija. Rasvjeta administrativnih prostorija riješena je u skladu sa zahtjevima enterijera prostora, svijetlotehničkim potrebama te zahtjevima Investitora. Kontrola rasvjete



prostora je preko prekidača postavljeni na zid na visinu cca 1,20 m od kote poda. Svaka prostorija obezbijeđena je dovoljnim brojem monofaznih „šuko“ utičnica.

Za potrebe evakuacije radnika i korisnika prostora iz objekata JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” instalirana je nužna (panik) rasvjeta. Svjetiljke su opremljene led sijalicama sa akumulatorima za neprekidno napajanje. Panik rasvjeta je instalirana kako na putevima evakuacije tako i iznad izlaznih vrata.

Gromobranska instalacija na objektu čije prostorije koristi JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” je izvedena ali nema zapisnika o ispitivanju iste.

Cjelokupne elektroinstalacije za objekat neophodno je održavati u ispravnom stanju, periodično ispitivati i kontrolisati (1 godišnje) i voditi adekvatnu evidenciju o provjeri prema Pravilniku o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava – „Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/15.

1.10. Naziv građevina i postrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnih ili drugih opasnih materija i otrovnih tvari, te postupci koji se preduzimaju u slučaju požara

U predmetnom objektu zastupljene su razne vrste i količine uglavnom čvrstih materija, a zastupljene su u samoj opremljenosti prostora i materijala i sredstava koja učestvuju u samom tehnološkom procesu.

Prostorije koje su u sastavu predmetnog objekta su prostorije koje su sve u funkciji i koriste se za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka po osnovnoj djelatnosti. Sve prostorije su prilagođene i u zavisnosti od namjene i svrhe i na raspolaganju su tokom radnog vremena uposlenicima i korisnicima.

Prostorije su opremljene namještajem za nesmetano obavljanje navedenih radnih aktivnosti (sprave, rekviziti, zatim radni stolovi, stolice, računari, ormari, police i sl.). Objekti posjeduju i toalet prostorije teostave koje služe za smještaj hrane na dnevnoj bazi potrebne za obavljanje tehnološkog procesa. Predmetni objekat ne posjeduje nikakvo skladište, koje bi moglo predstavljati opasnost od požara. Sav materijal je raspoređen po prostorijama namijenjenim za smještaj sprava, rekvizita i ostalog, i ostalim kabinetima.

U objektima JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” nema skladišta zapaljivih tekućina, gasova i drugih opasnih materija koje mogu biti uzrok nastanka požara.

1.11. Nazivi radnih mjesta i lokacija na kojima su smješteni ključevi od prostora u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenta



Za prostorije i ormare sa elektro i mašinskom opremom, ključevi se nalaze kod uposlenika, koji je Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta zadužen za to.

Napomena:

Svaki ključ treba imati privjesak – pločicu sa natpisom prostorije u skladu sa njenom namjenom i vidno postavljen.

1.12. Razrađen sistem za povezivanje svih učesnika koji učestvuju u gašenju požara

Komandir vatrogasne jedinice, kada dobije dojavu o pojavi požara u predmetnom prostoru, dužan je odmah i bez ičije naredbe dužan je odmah samoinicijativno organizovati izlazak jedinice na mjesto požara (izviđanje) i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženog požarom, bez obzira o čijim se ljudskim životima i materijalnim dobrima radi. Dežurni vatrogasac - dežurno lice o događaju i o poduzetim aktivnostima izvještava starješinu vatrogasne jedinice / grupe ukoliko nije na mjestu prijave požara.

Intervencijom – akcijom gašenja požara rukovodi Komandir (Rukovoditelj) jedinice koja je prva stigla na lokaciju i koja je prva pristupila gašenju požara. Kada je na mjestu intervencije prva počela da interveniše dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva, ili pravnog lica, akcijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara te jedinice do dolaska profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo, kada rukovođenje intervencijom preuzima starješina ili rukovodilac akcije gašenja požara profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo.

Dežurni vatrogasac ili dežurno lice u vatrogasnoj jedinici, po zahtjevu rukovodioca akcije gašenja požara, izvještava starješinu vatrogasne jedinice.

Rukovođenje akcijom gašenja požara na licu mjesta od starješine grupe preuzima starješina ili zamjenik starješine vatrogasne jedinice.

Starješina ili zamjenik starješine jedinice, dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ostalih pripadnika vatrogasne jedinice.

Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, ako starješina jedinice, ocijeni da angažiranom jedinicom, sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno izvršiti intervenciju, o tome odmah izvještava Rukovodioca Službe za civilnu zaštitu grada. Rukovodilac Službe za civilnu zaštitu dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ostalih raspoloživih snaga formiranih profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica sa područja Kantona Sarajevo.

2. PODJELA NA POŽARNE SEKTORE

2.1. Požarni sektori i pozicije

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

Predmetni objekat, prema Procjeni ugroženosti od požara registarski broj: 10-162-6391/25-1, sastoji se od jednog (1) požarnog sektora. Pregled požarnih sektora prikazan je u tabeli 3.

Požarni sektor broj 1 – JU Sarajevski ratni teatar "SARTR"
(Prizemlje i sprat)

Opis požarnog sektora

Površina požarnog sektora broj 1 (PS1) iznosi 638,64 m². Obuhvata prizemlje i prvi sprat objekta kojeg koristi JU Sarajevski ratni teatar "SARTR". Prizemlje i sprat su povezani vertikalnom toplom komunikacijom – stepeništem. PS1 sadrži sve prostorije koje su neophodne za boravak gostiju, osoblja te funkcionisanje procesa za koje je predviđena Ustanova. Objekat je fizički odvojen od susjednih građevina.

Evakuacija iz požarnog sektora

Evakuacija iz požarnog sektora predmetnog objekta moguća je preko 4 izlaza-ulaza: sjeverno na ulicu Gabelina preko glavnog ulaza-izlaza objekta, istočno u dvorište OŠ Musa Ćazim Ćatić preko dva ulaza-izlaza te južno također u dvorište OŠ Musa Ćazim Ćatić preko sporednog ulaza-izlaza.

Izvedeno stanje sistema zaštite od požara

Unutar požarnog sektora izvedena je instalacija unutrašnje hidrantske mreže te su postavljana dva unutrašnja hidranta, jedan na bini sale za predstave a drugi pored ulaza u kabinu za ton i svjetlo. Broj vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara tip S-9 unutar požarnog sektora iznosi 6, dva se nalaze na ulazu u hol prizemlja, jedan na ulazu u salu za predstave, dva na bini te jedan na spratu kod stepeništa. Izvedena panik rasvjeta na putevima evakuacije te sistem za dojavu požara nisu kompletirani te je iste potrebno nadograditi. Objekat posjeduje videonadzor. Unutar požarnog sektora 1 izvedene su električne instalacije i instalacije uzemljenja. Gromobranske instalacije su izvedene ali nema zapisnika o ispitivanju istih. Odimljavanje se postiže prirodnim putem, preko otvora na fasadi i ventilacijom.

Tabela 3. Pregled trenutnog stanja požarnih sektora

Požarni sektor		Naziv požarnog sektora	Površina (m ²)	Klasifikaciona šifra / Oznaka grupe građevine / Kategorija požarne ugroženosti (PU1 – PU3)	Stepen otpornosti prema požaru (I – V)
Redni broj	Požarni sektor				
1.	P.S.1	Požarni sektor broj 1 – JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" (prizemlje i sprat)	638,64 m ²	VI/1261/PU2	IV

Predmetni objekti – JU Sarajevski ratni teatar "SARTR", prema KVGGO BiH, se klasifikuje: kategorija 1 – OBJEKAT VISOKOGRADNJE



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

- 12 – nestambene zgrade
126 – zgrade za kulturno – umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu
1261 – zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu

Uvidom u stanje na terenu predmetni objekat JU Sarajevski ratni teatar “SARTR”, sa svojom spratnošću prizemlje plus sprat (P+1) može se klasifikovati u kategoriju 1 – objekti visokogradnje.

Značenje simbola PU1 (visoko zahtjevne građevine) do PU3 (nisko zahtjevne građevine) za kategorije požarne ugroženosti određuje se prema Prilogu „A“ Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Sl. novine FBiH“, br. 79/11), kao što je prikazano u tabeli broj 4.

Tabela 4. Pregled klasifikacije objekta u kategorije ugroženosti od požara određena Procjenom ugroženosti od požara

Redni broj	Objekat	Klasifikaciona šifra građevine	Oznaka grupe građevine	Kategorija ugroženosti od požara
1.	JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” (prizemlje i sprat)	VI	1261 Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu	PU3 Građevine koje se nalaze između PU1 i PU3

Predmetni objekti JU Sarajevski ratni teatar “SARTR” spada u kategoriju klasifikacione šifre građevine VI, oznake grupe građevine 1261 – Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, sa kategorijom požarne ugroženosti PU2 – građevine srednjeg zahtjeva sa aspekta požarne ugroženosti.

Ovako utvrđeni požarni sektori služe za detaljno analiziranje stanja zaštite od požara po svim relevantnim elementima, uz propisivanje neophodnih tehničkih, organizacionih, sanaciono – preventivnih mjera i u skladu s tim potrebnih sredstava za gašenje požara.

Istovremeno ovako utvrđeni požarni sektori predstavljaju osnovu za izradu Plana zaštite od požara i Plana evakuacije.

3. NAČIN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA LICA KOJA RADEI BORAVE U PREDMETNOM OBJEKTU

3.1. Općenito o evakuaciji i spašavanju lica iz objekata – prostora

Pod pojmom evakuacija podrazumijeva se organizirani oblik blagovremenog napuštanja ugroženog objekta – predmetnog prostora od strane uposlenika i drugih lica, planskim putevima evakuacije, dok još nije uslijedila opasnost za njihove živote.

Za potpuni uspjeh evakuacije mora postojati organizirana koordinacija svih činilaca, koji bi svaki na svoj način utjecali na tijek izvođenja evakuacije, kao i na poduzimanje svih potrebnih preventivnih mjera u cilju uspješnog izvođenja evakuacije ugroženih osoba i imovine.

U slučaju napuštanja objekta, zbog neke opasnosti, karakteristično je ponašanje osoba obzirom da svi istovremeno najvećom mogućom brzinom kreću prema izlazu.

Ovo dovodi do nagomilavanja osoba na unutrašnjim saobraćajnicama - komunikativnim putevima i izlazima. Ukoliko je kapacitet unutrašnjih komunikacionih puteva mali, doći će do guranja i zatim do paničnog ponašanja cijele grupe osoba.

Osnovni element koji određuje efikasnost brzine evakuacije je vrijeme za koje se evakuacija mora izvršiti. Na osnovu maksimalno dopuštenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu nalaziti u objektu - prostoru u momentu pojave požara određujemo sve ostale elemente koji omogućuju evakuaciju, kao što su širina prolaza, broj i dimenzija vrata i stubišta itd.

U principu svaki prolaz ili izlaz mogu poslužiti za evakuaciju. Međutim, svaki prolaz ne može se smatrati za požarni izlaz. Pravi požarni izlaz je onaj koji vodi u slobodan prostor ili hodnik koji je neposredno vezan za slobodan prostor.

Kod proračuna širine prolaza i izlaza polazimo od broja osoba koje se mogu evakuirati u jednoj minuti kroz prolaz širine 1,0 m i ovu veličinu zovemo „propusna moć“. Propusna moć u većini slučajeva iznosi **150 osoba/min**.

Eksperimentalno je utvrđeno da u javnim objektima u kojima dođe do požara, nakon 2 - 3 sekunde od početka evakuacije, osobe ispune sve prolaze žureći na izlaz, tako da gustina osoba iznosi **10 - 12** na 1 m² površine prolaza.

Kod takve gustine, brzina kretanja po horizontalnim prolazima iznosi **16 m/min**, niz stubište **10 m/min**, a uz stubište **8 m/min**. Van prostorije, brzina kretanja se povećava do **24 m/min**.

Opći princip koji je usvojen je da prostorija ili objekat gdje se okuplja veći broj osoba treba imati najmanje dva izlaza za evakuaciju.

Konstrukcija vrata mora seizvesti tako da osigura brzu i efikasnu evakuaciju. Nepravilna konstrukcija vrata na izlazu može otežati i usporiti (pa i onemogućiti) evakuaciju i može biti uzročnik težih povreda osoba prilikom evakuacije (visoki pragovi, suprotan smjer otvaranja vrata od smjera kretanja i sl.).

Naročito je potrebno osigurati pravilno otvaranje vrata, sistem vješanja vrata, pravilnu izradu pragova, kao i pravilan raspored vrata.

Uvijek treba imati na umu da većina osoba koja stradaju u požaru, ne stradaju zbog vatre, već zbog dima i otrovnih produkata koji nastaju gorenjem plastičnih, sintetičkih materija, gume, el. izolacije i sl. Dim i vreli gasovi, dižu se uvis i traže put koji najbolje osigurava strujanje zraka



naviše, a to su praktično stubišna okna, okna za liftove, okna za električne i druge instalacije, koja se ponašaju kao dimnjaci.

Zato je potrebno osigurati da put kojim se vrši evakuacija, hodnici i stubišta, budu što manje zadimljeni, a što se može postići otvaranjem prozora na stubištima, kao i u prostorijama iz kojih su osobe već evakuirane.

Proces evakuacije možemo podijeliti u tri etape:

- u prvoj etapi vrši se napuštanje prostorije u kojoj se osobe nalaze;
- u drugoj etapi dolazi do kretanja osoba kroz požarne i druge evakuacione puteve i izlaz u slobodan prostor;
- treća etapa obuhvata kretanje van objekta do izlaza na vanjske komunikacione puteve.

Kod većine objekata kritična faza evakuacije je prva i druga etapa.

3.2. Kriterijumi kada nastaju pojedine faze evakuacije

Ako se pojave opasnosti usljed kojih se predviđa evakuacija tada se utvrđuju sljedeći kriterijumi za pojedine faze evakuacije:

Pripremno stanje:

- Kod pojave početnih požara kada prisutni uposlenici predmetnom objektumu mogu isti ugasiti samo sa aparatima za gašenje početnih požara i raspoloživim sredstvima za gašenje požara (aparatima za gašenje početnih požara, te unutrašnjim i vanjskim hidrantima i sl.).

Evakuacija:

- Kada prisutni uposlenici predmetnom objektunu su u stanju ugasiti nastali požar, te kada postoji potreba pozivanja Profesionalne vatrogasne jedinice u akciju gašenja požara, ili kod pojave zemljotresa jačih od 6° Richterove skale.

3.3. Raspoložive vatrogasne snage za akciju gašenja požara i evakuaciju

Na području Općine Centar djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelave (udaljeno 0,8-1,0 km, vrijeme dolaska cca 4 min.), koje može da djeluje u slučaju eventualno nastalog požara na objektu JU Sarajevski ratni teatar "SARTR". Najbliža profesionalna vatrogasna jedinica je Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo, koja je udaljena cca 2,0 km od predmetnog objekta, što je izuzetno povoljno sa aspekta zaštite od požara, jer omogućava brz dolazak i



intervenciju u slučaju eventualno nastalog požara. Procijenjeno vrijeme dolaska profesionalne vatrogasne jedinice je cca 8min.

Na području Općine Centar Sarajevodjeluju Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo te Dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelave, koje u svom sastavu mora da imaju:

- odgovarajući broj vatrogasaca koje mogu angažovati u gašenju požara koji se mogu javiti u predmetnom prostoru;
- odgovarajući broj vatrogasaca za sprovođenje evakuacije ugroženih lica iz predmetnom prostora;
- potrebna vatrogasna vozila, cisterne za vodu i sredstva za gašenje požara svih klasa koji se mogu javiti u predmetnom objektu.

3.4. Operativni štab akcije gašenja požara, spašavanja i evakuacije ugroženih lica

U slučaju pojave požara većih razmjera i potrebe evakuacije ugroženih lica (ako bi se požar proširio na cijeli kompleks), može se formirati operativni štab za koordinaciju i sprovođenje akcije gašenja i evakuacije ugroženih lica. Komandni punkt operativnog štaba treba imati vezu (telefon, mobitel i radio veza) sa centrom za obavješćivanje. Operativni štab vrši procjenu nastale situacije i poduzima konkretne mjere za sprovođenje akcije gašenja i evakuacije ugroženih lica. Mjesto štaba akcije gašenja i evakuacije ugroženih lica određuje Rukovoditelj akcije gašenja požara – Komandir vatrogasne jedinice, a na osnovu konkretnog stanja i razvoja situacije na terenu.

3.5. Popis značajnih sredstava i dokumentacije koju treba evakuirati

U slučaju eventualnog nastalog požara i potrebe za evakuacijom, prvenstveno se moraju spašavati određena sredstva, oprema i dokumentacija i ista na sigurno mjesto pohraniti.

Spisak opreme i uređaja koji se u prvoj fazi evakuacije moraju dislocirati, biti će sastavni dio ovog Plana zaštite od požara, a isti će izraditi odgovorno lice zaduženo za poslove zaštite od požara, imenovano od strane Direktora, a za obavljanje poslova zaštite od požara u predmetnom objektu.

Napomena:

Treba sačiniti spisak i priložiti isti uz ovaj Ažurirani plan zaštite od požara.

- Arhivska dokumentacija,
- Kadrovski podaci,
- Službena vozila i



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

- Informatička oprema.

-KrajAžuriranog plana zaštite od požara-

III. GRAFIČKI PRILOZI

Modrac b.b., 75300 Lukavac, BiH
tel/fax: +387 35 553 999, 554-444, 554-445
email: info@tqm.ba, web: www.tqm.ba



Broj izvještaja: 10-162-6391/25-2

Stranica 27 od 26

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-19-2-1476/23 od 08.04.2025.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.
